

抗ウイルステスト結果

試験体：大腸菌ファージ 経過時間ごとの浮遊ウイルス数と減少率（単位：PFU/7.5 L-air）

試験条件	時間 (分)		
	0	1	5
試験品無し(対照)	4,500,000 (減少率0%)		2,900,000 (減少率35%)
チャンバー内に 試験品を スプレー散布	4,200,000 (減少率0%)	920 (減少率99.97%)	35 (減少率99.9991%)

インフルエンザA型での試験あり

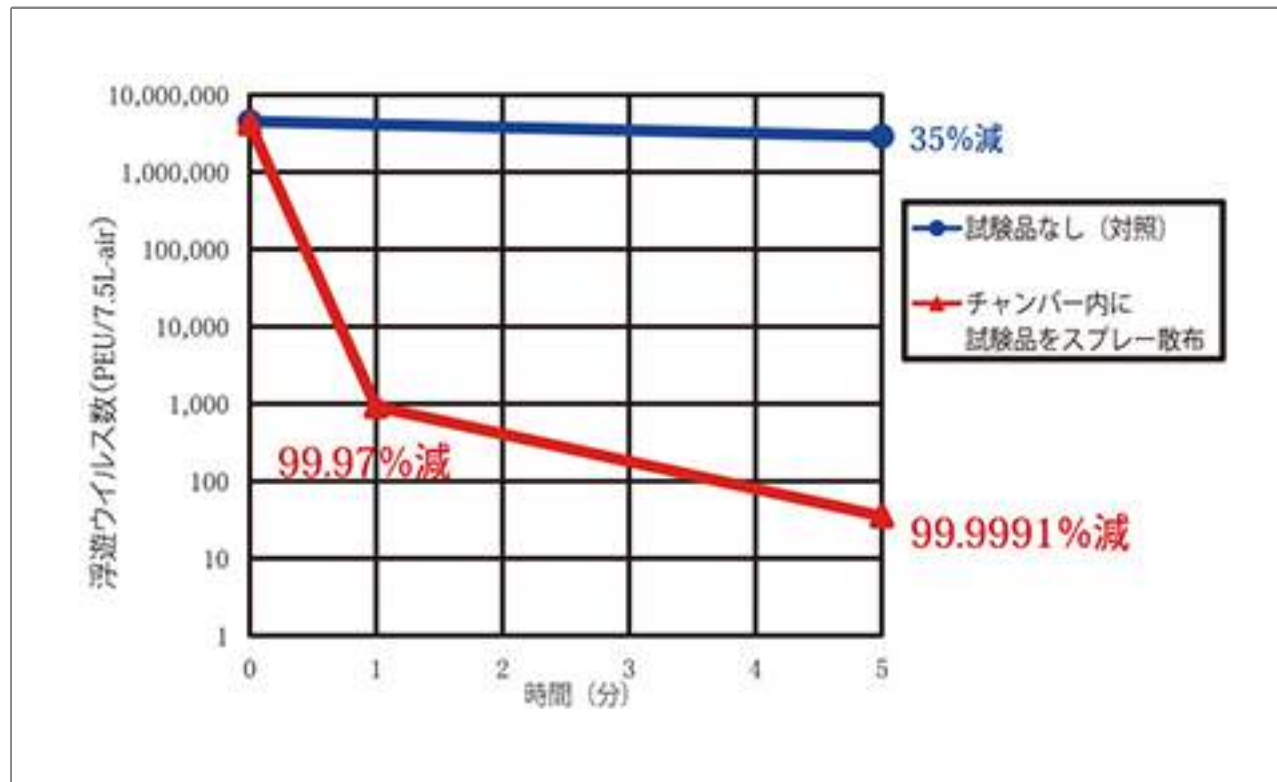


図. 経過時間ごとの浮遊ウイルス数と減少率
(一財) 北里環境科学センター